


Пьезометрический график от «Кот.№65» до «пищеблок»

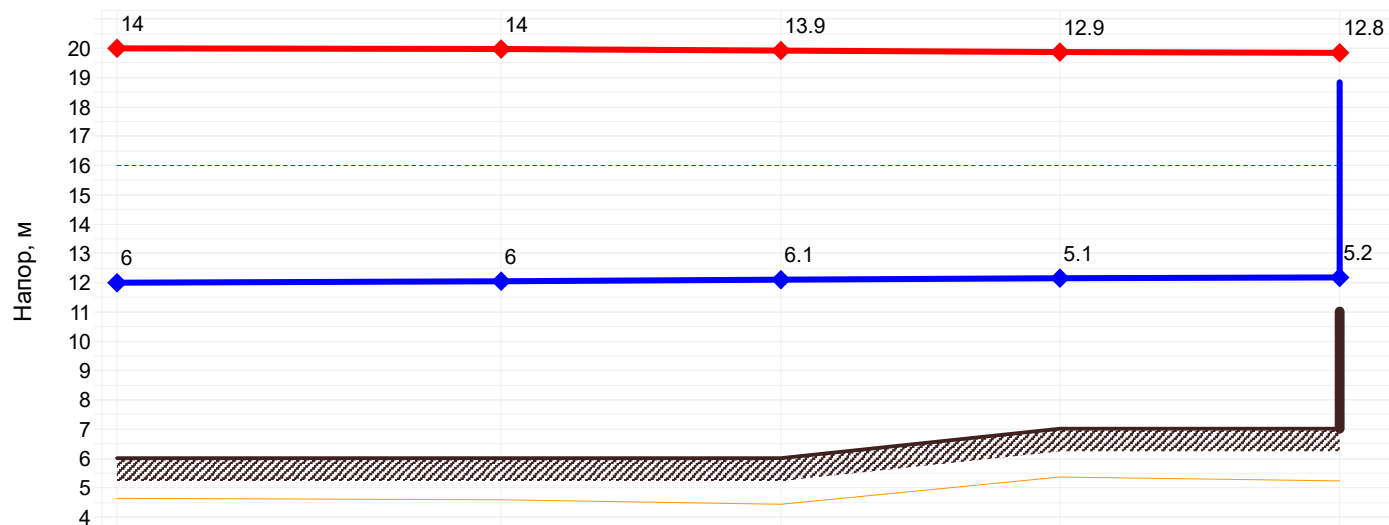

Наименование узла	Кот.№65	т1	т2	т3	пищеблок
Геодезическая высота, м	6	6	6	7	7
Располагаемый напор, м	8	7.948	7.816	7.741	7.66
Длина участка, м	21	58.2	16	16.6	
Диаметр участка, м	0.08	0.08	0.05	0.05	
Потери напора в ПТ, м	0.026	0.066	0.037	0.039	
Потери напора в ОТ, м	0.026	0.066	0.037	0.039	
Скорость воды в ПТ, м/с	0.226	0.226	0.232	0.232	
Скорость воды в ОТ, м/с	-0.226	-0.226	-0.232	-0.232	
Уд. линейные потери в ПТ, мм/м	1.086	1.086	2.135	2.135	
Уд. линейные потери в ОТ, мм/м	1.086	1.086	2.135	2.135	
Расход в ПТ, т/ч	3.99	3.99	1.6	1.6	
Расход в ОТ, т/ч	-3.99	-3.99	-1.6	-1.6	